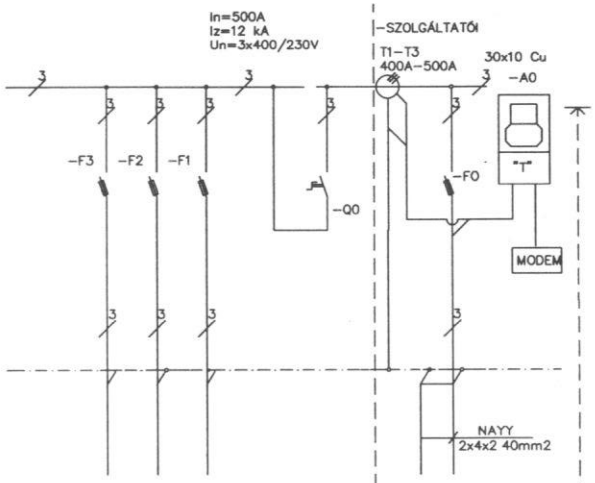

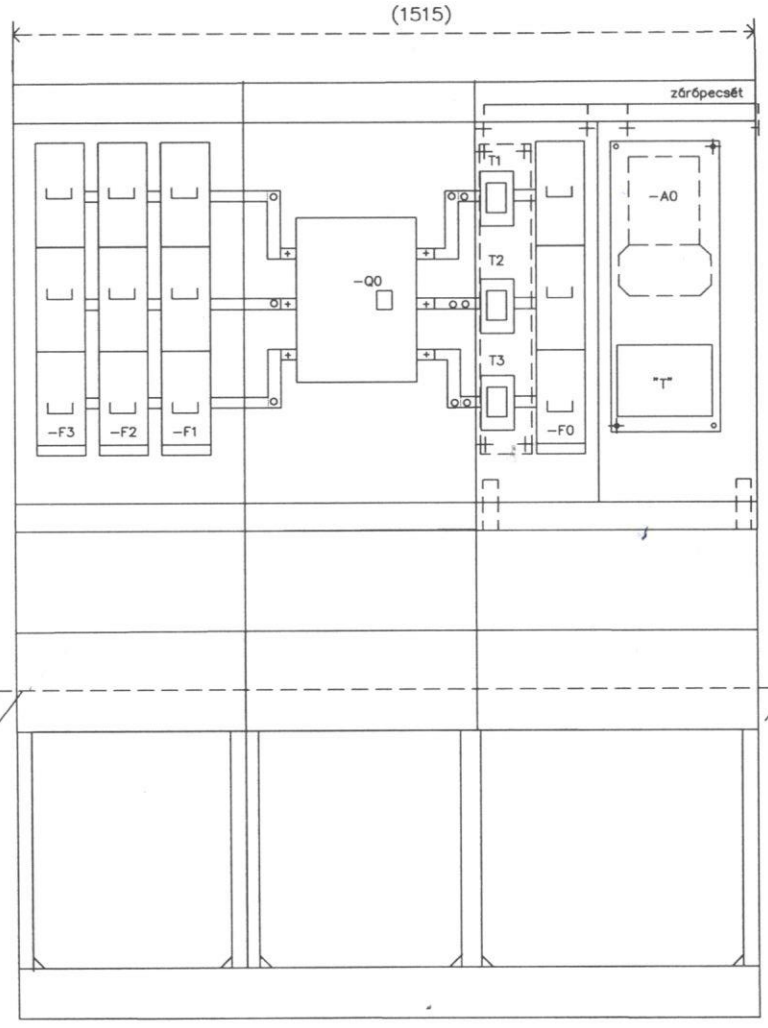

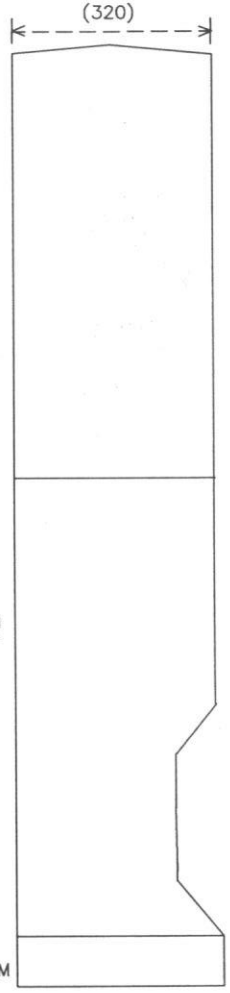

- Betáplálás 2x4x240mm2 NAYY (méretlen)
- Elmenő áramkörök 3x4x240mm2 (mért)
- Zárőpecsét 10+11
- Ø10 köracél földelő potenciálrögzítő
- telepítés földbe

			Tervező		Telepítési, szerelési útmutató VIL21.AS015-AS017 (VILLKITERV-TF-TI-400A-600A) -K-400A-600A TI	VILLKITERV BT. Tata bánya Gábor Áron u. 47.	Megnevezés		Hajtásszám	Rajzszám
			Ellenőr	Szoboszlai Ferenc						
			Rajzoló	Cseresu Tímea					Elhelyezés	Lapszám 2/3
Változás	Dátum	Név	Dátum							Lapok száma 3