

MEGLÉVŐ MÉRÉSEL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZI EGYFÁZISÚ FOGYASZTÁSMÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSÉRE ÉS FELÚJÍTÁSÁRA RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	ELEKTRO-PLASTIK-KER Kft., 2700 Cegléd, Magyar utca 19.
2.	Forgalmazó	ELEKTRO-PLASTIK-KER Kft., 2700 Cegléd, Magyar utca 19.
3.	Termékcsoport	Direkt TCS1 (csoportos egyedi mérés)
4.	Termék megnevezés	Egy felhasználási helyes M63A társasházi felületre szerelt fogyasztásmérőhely
5.	Gyártói típusazonosító	OZP25

Nyilatkozunk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező
Engedélyezési-dokumentáció_Elektro-Plastik_ELP_OZP25Direkt-mérés_2025, illetve Telepítési -Utasítás_Elektro-Plastik_ELP_OZP25 fogyasztásmérőhely_2025
mellékletekben foglalt feltételek mellett áramhálózati korlátozott felhasználásra műszakilag

ALKALMAS

6.	Rendszerengedély azonosító	ELP25.TE014(OZP25)-Sz-M63A
7.	Kiadás alapja	MS-09-41-v02 Fogyasztásmérőhely tokozatok-szekrények direkt, azaz közvetlen csatlakozású már meglévő méréssel rendelkező társasházi egyfázisú fogyasztásmérőhelyek bővítési és felújításának eseteire kiírt követelményrendszer alapján
8.	Érvényesség kezdete	2025.01.15.
9.	Érvényesség lejártá	Visszavonásig
10.	Területi érvényesség,	ELMŰ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; Opus Titász Zrt. ellátási területére

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról a Gyártó / Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezeteket! Minősített esetben (megváltozott műszaki tartalom, minőségi probléma) a rendszerengedély visszavonható. A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet biztosítása érdekében elvárt követelményének, alkalmas az engedélyezési funkcionális szempontok kielégítésére. A műszaki felelősség a gyártóé a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet alapján.

ELMŰ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	Simon Krisztián Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető	
	Csontos Róbert Méréstechnikai szakterület vezető	
	Kovács Attila Zoltán Méréstechnológiai szakreferens	
Opus Titász Zrt.	Kriston Beáta Mérési vezető	
	Kocsis István Méréstechnológiai szakterület vezető	
MEE VET	Kovács László MEE VET elnök	

Alkalmazhatóság: Már meglévő egy felhasználási helyes, társasházi 1 fázisú M63A mindennapszaki, 1 fázisú H63A H tarifás vagy 1 fázisú V32A vezérelt mérés, felületre szerelt kivitelben, társasházakban előforduló javítási, karbantartási munkálatokhoz, felújításhoz, valamint 1 fázisú többletigényekhez alkalmazható. Ezen műszaki alternatíva alkalmazása azokban az esetekben jelenthet megoldást, ahol a társasházban meglévő építészeti sajátosságok vannak és az 1 fázisú felhasználói igény hosszú távon lesz fenntartva. A tervdokumentáció bemutatása az elosztói engedélyesek ügymenete szerint szükséges. Jövőbeni 3 fázisú igény esetén az új rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrény létesítésre vonatkozó elvárások veendő figyelembe. A társasházi csoportos mérőhelyek újként történő kialakítására nem alkalmazható, arra e célra rendszeresített, új rendszerengedéllyel rendelkező műszaki alternatívákat szükséges – az arra jogosult tervezőnek – betervezni.

ELMŰ Hálózati Kft., Opus Titász Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt	MEE VET	ELP25.TE014(OZP25)-Sz-M63A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2025.01.15.		Oldalszám: 1 / 4

A rendszerengedélyes termék műszaki adatlapja:

11.	Termékcsoport	Direkt TCS1 (csoportos egyedi mérés)
12.	Típus	Csoportos (egyedi)
13.	Modularitás	Rendszerengedélyes kész elrendezés opció nélkül.
14.	Árszabás 1 és max. áramerőssége (Mindennapszaki)	M63A (Mindennapszaki 1x63A)
15.	Árszabás 2 és max. áramerőssége (Vezérelt)	-
16.	Árszabás 3 és max. áramerőssége (H vagy GEO tarifa)	M63A (Mindennapszaki 1x63A)
17.	Árszabás 4 és max. áramerőssége (Autótöltő)	M63A (Mindennapszaki 1x63A)
18.	Árszabás 5 és max. áramerőssége (Inverter)	-
19.	Felhasználási helyek száma:	1
20.	Alkalmazás	Beltéri (B), Kültéri (K)
21.	Csatlakozás módja	Méretlen betápláló fővezeték
22.	Elhelyezés	Felületre szerelt (F), falba süllyesztett
23.	Védővezető rendszere (méretlen, mért)	TN-S/TN-S
24.	Érintésvédelmi osztály	II. osztály, kettős szigetelés
25.	Fogadott méretlen vezeték max. keresztmetszete	16 mm ²
26.	Elmenő mért vezeték max. keresztmetszete	16 mm ²
27.	Opcionális elemek a méretlen részben	Nincs
28.	Opcionális elemek a mért részben	Nincs
29.	Méret	Magasság 440 mm x Szélesség 164 mm x Mélység 185 mm
30.	Névleges feszültség	1 x 230V
31.	Névleges frekvencia	50 Hz
32.	Zárlati szilárdság (I _{cw} , I _{pk} , I _{cc})	I _{pk} = 6 kA
33.	Lökőfeszültség állóság	6 kV
34.	Környezeti hőmérséklet	Max. +40°C, min. -25°C
35.	Légnedvességi feltételek	Relatív páratartalom átmenetileg 100% is lehet +25°C legnagyobb hőmérséklet mellett.
36.	UV állóság	UV álló
37.	IP védettség	IP 44
38.	Ütésállóság	IK 8
39.	Szekrény anyaga	A szekrények égésgátolt üvegszál kompozit anyagból készülnek
40.	Korrózióállóság (fém szekrények esetén)	-

Megjegyzések:


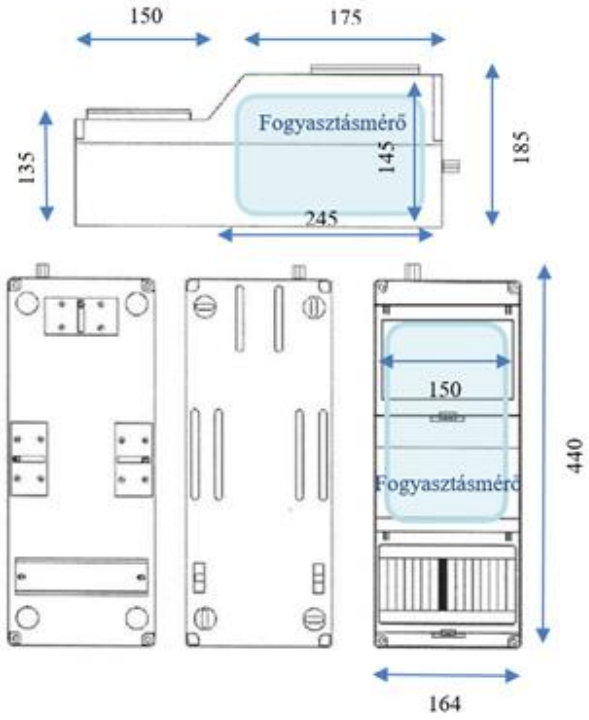
A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet követelményét biztosítja, a szekrény két darab kezelő ajtaja egyedi lakattal történő lezárása. A zárópecsétekhez való roncsolásmentes hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható a lakatok levétele után.

Kiegészítések:

-


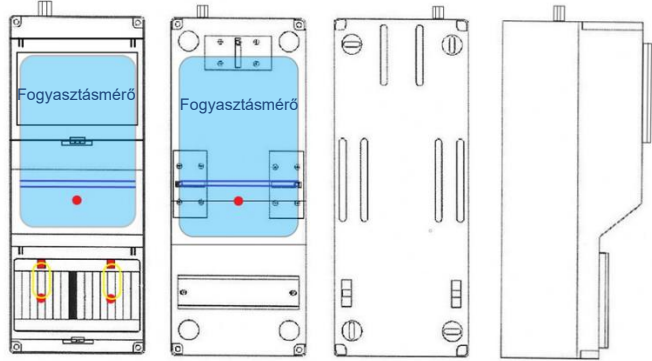
ELMŰ Hálózati Kft., Opus Titász Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt	MEE VET	ELP25.TE014(OZP25)-Sz-M63A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2025.01.15.		Oldalszám: 2 / 4

Rajzok, fényképek:

FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű):	KÖRVONALRAJZ (méretezett):
	

JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A BELSŐ TÉRRÉSZRŐL (mérő, vezérlő, sorozatkapocs, kismegszakító felszerelhetősége):

ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű):

			
	<table border="1"> <tr> <td>Plombálási helyek száma [db]</td> <td>2</td> </tr> </table>	Plombálási helyek száma [db]	2
Plombálási helyek száma [db]	2		

<p>ELMŰ Hálózati Kft., Opus Titász Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt</p>	<p>MEE VET</p>	<p>ELP25.TE014(OZP25)-Sz-M63A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL</p>
<p>Kiadás: 2025.01.15.</p>		<p>Oldalszám: 3 / 4</p>

