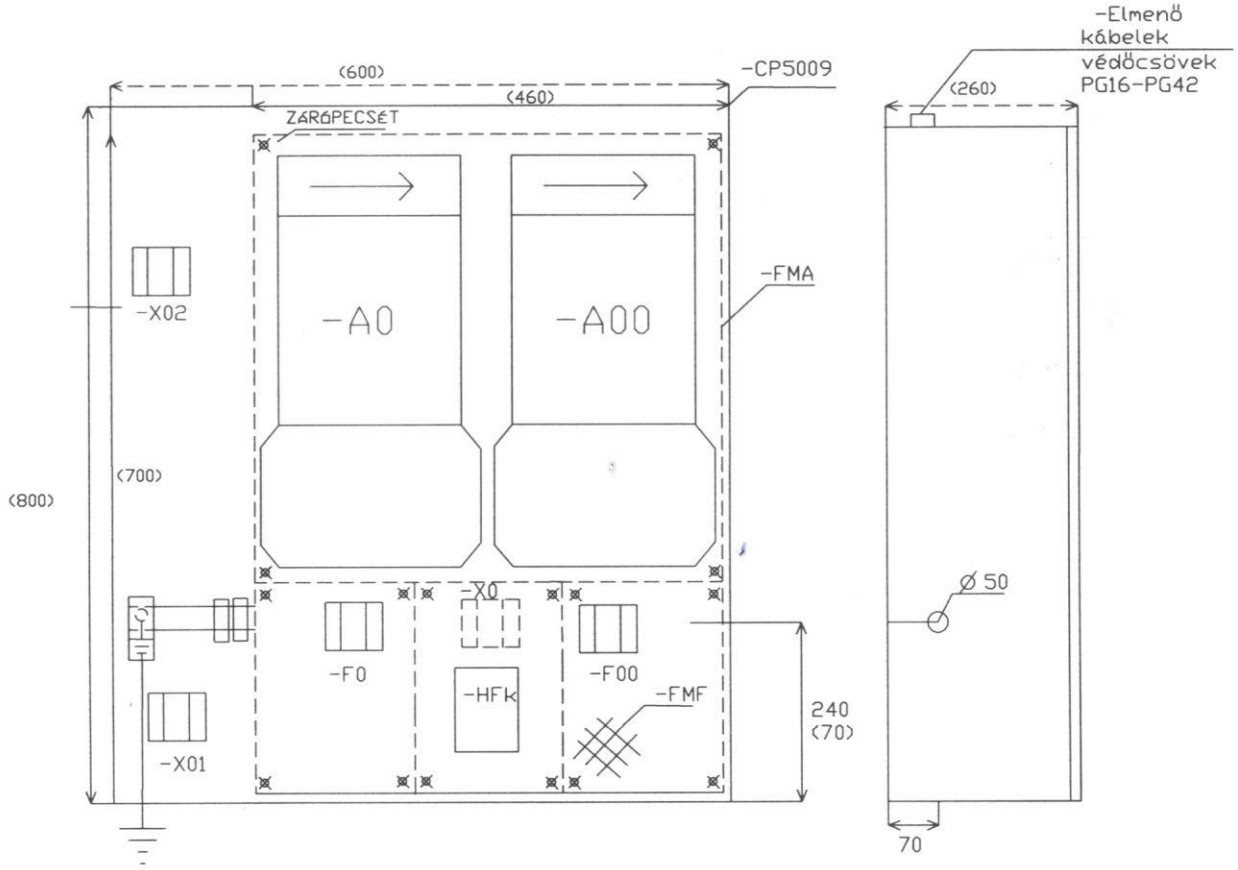

- Szerelés falra vagy falbasüjesztve
- Elmenő mért max. 50mm2
- Betáplálás
  max. NAYY 4x50mm2, MLC
  áramszolgáltatói
- 8 db záróPecsét alaplapon
- Fogyasztásmérő
  2 db záróPecsét
- Ø10 köracél földelő potenciálrögzítő
- Telepítés földbe
- Elmenő kábelek védőcsövek PG tömszelencén
  keresztül

			Tervező		Telepítési, szerelési útmutató VIL21.ES006 (VILLKITERV-SZ63A-V32A) -K.Sz-M63A-V32A	VILLKITERV BT. Tatabánya Gábor Áron u. 47.	Megnevezés		Hajtásszám	Rajzszám
			Ellenőr	Szoboszlai Ferenc						
			Rajzoló	Cseresa Tímea			Elhelyezés		Lapszám	1/1
Változás	Dátum	Név	Dátum						Lapok száma	1